



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Спасовданска 3, Источно Сарајево, тел/факс: 057/344-258, 344-259
e-mail: rucz@rucz.vladars.net

web: ruczrs.net

Датум : 10.05.2022. године

Број : 25.02-815-27-11-4-17-12- Z/22

Предмет: Записник о преузимању ватрогасне опреме

Комисија за контролу и примопредају ватрогасне опреме по Уговору број: 25.02-815-27-11-4-17-12/22 је дана 10.05.2022. године извршила пријемну контролу испоручене ватрогасне опреме према спецификацији у наставку :

СПЕЦИФИКАЦИЈА




Р/Б	НАЗИВ АРТИКЛА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ
1	ВАТРОГАСНА НАПРТЊАЧА <ul style="list-style-type: none">- Капацитет напртњаче минимално: 25 l;- Домет пуног млаза минимално: 10 m;- Домет распршеног млаза минимално: 7 m;- Тежина празне напртњаче у комплекту са ручном пумпом која се саставни дио млазнице не може бити преко 3 kg;- Димензије напртњаче максимално 830x650 mm;- Нараменице морају бити са спљувастим уметцима ради удобног кориштења.- Појас за фиксирање напртњаче око струка;	300	КОМАД
2	МЛАЗНИЦА ЗА НАПРТЊАЧУ <ul style="list-style-type: none">- Резервна ручна пумпа са млазницом мора бити компатибилна са напртњачом (позицијом број 1);	30	КОМАД
3	ВАТРОГАСНО ЦРИЈЕВО Ø 25 (15 m) <ul style="list-style-type: none">- Ватрогасно потисно цријево дужине минимално 15 m Storz D-25 mm са спојницама на обе стране;- Спољашња облога цријева мора бити кружно ткана од полиестера или еквивалентног материјала;- Унутрашња облога мора бити „кепер“ ткана са EPDM гумом;- Цријево мора бити отпорно на све временске услове, на трулеж и глијесни, отпорно на старење, на слану морску воду и хемикалије;- Цријево мора имати добру отпорност на хабање;- Цријево мора бити сертификовано према DIN 14811 или Еквивалентни стандард EN;- Притисак тестирања минимално на 25 бара;- Притисак пуцања минимално на 50 бара;- Цријево мора да буде флуоросцентно боје због боље видљивости ноћу;	150	КОМАД

4	<p>ВАТРОГАСНО ЦРИЈЕВО Ø 52 (15 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ватрогасно потисно цријево дужине минимално 15 m Storz C-52 mm са спојницама на обе стране; - Спољашња облога цријева мора бити кружно ткана од полиестера или еквивалентног материјала; - Унутрашња облога мора бити „кепер“ ткана са EPDM гумом; - Цријево мора бити отпорно на све временске услове, на трулеж и плјесни, отпорно на старење, на слану морску воду и хемикалије; - Цријево мора имати добру отпорност на хабање; - Цријево мора бити сертификовано према DIN 14811 или Еквивалентни стандард EN; - Притисак тестирања минимално на 25 bara; - Притисак пуцања минимално на 50 bara; - Цријево мора да буде флуоресцентно боје због боље видљивости ноћу; 	180	КОМАД
5	<p>ПРЕЛАЗНА СПОЈКА 52/25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прелазница Storz B - Storz C; - Треба бити израђена од лаке легуре; - Прелазница мора да буде сертификована према DIN EN 14342; - Тежина прелазнице максимално 0,6 kg 	50	КОМАД
6	<p>ПРЕЛАЗНА СПОЈКА 75/52</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прелазница Storz C - Storz D; - Треба бити израђена од лаке легуре; - Прелазница мора да буде сертификована према DIN EN 14341; - Тежина прелазнице максимално 0,4 kg 	50	КОМАД
7	<p>МЛАЗНИЦА ЗА ШУМСКЕ ПОЖАРЕ Ø 52</p> <ul style="list-style-type: none"> - Турбо млазница мора бити у складу са EN15182; - Млазница мора имати регулатор за подешавање протока од пуног млаза до воденог зида; - Могућност избора три различита протока при притиску од 6 bara; - Протоци : 1) мин 39 l/min. 2) мин 129 l/min. 3) мин 234 l/min. ; - Подешавање протока мора бити омогућено преко окретног прстена у комбинацији са ручком у облику слова U; - Дужина млазнице не може бити већа од 330 mm, а тежина млазнице не може бити већа од 2,2 kg; - Млазница мора имати посебан положај за гашење пожара у затвореном простору; - Млаз под углом од 40 степени мора бити на позицији прстена за регулацију млаза на 12h; - Млазница мора бити опремљена ергономском дршком због бољег манипулисања и пријања приликом руковања кад ватрогасац има рукавице; - Тијело млазнице мора бити израђено од лаке легуре отпорне на корозију и опремљено системом клизних вентила за боље прилагођавање протока и фино распршавање воде; - Млазница треба да буде кубичног облика ради боље осјетљивости приликом тражења идеалног протока и угла млаза.; - Млазница мора бити опремљена помичним амортизером за заштиту дијелова кроз које пролази вода од оштећења; 	5	КОМАД
8	<p>МЛАЗНИЦА ОБИЧНА СА ЗАСУНОМ Ø 52 /C/</p> <ul style="list-style-type: none"> - Универзална млазница Storz C-52 mm; - Млазница мора бити израђена од лаке легуре и сертификована према DIN 14365 или EN15182 ; - Млазница мора да има засун са три положаја : затворено, пуни млаз и распршен млаз; - Врх млазнице минимално 9 mm; - Тежина млазнице максимално 1,35 kg; 	10	КОМАД




9	МЛАЗНИЦА ОБИЧНА СА ЗАСУНОМ Ø 25 /D/ - Универзална млазница Storz D-25 mm; - Млазница мора бити израђена од лаке легуре и сетификована према DIN 14365 или EN15182; - Млазница мора да има засун са три положаја : затворено, пуни млаз и распршен млаз; - Врх млазнице минимално 4 mm; - Тежина млазнице максимално 0,6 kg;	10	КОМАД
---	---	----	-------

Контролни преглед ватрогасне опреме извршили :

1. Велибор Јањић ;
2. Миљасав Пантић ;
3. Радмило Ковач .


У Источном Сарајеву 10.05.2022. године

Ватрогасну опрему преузео :

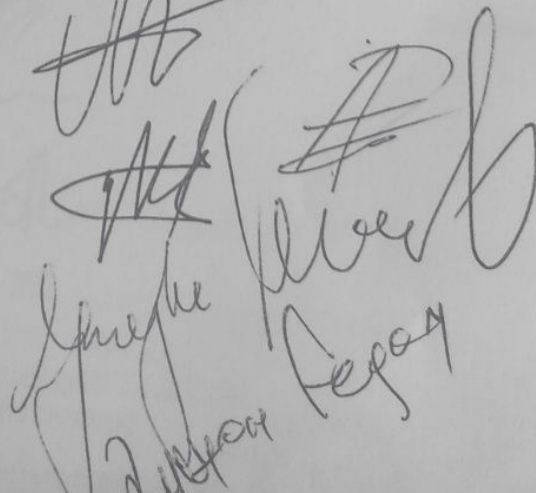
Здравко Кашиковић 

Старјешина ТВСЈ Требиње

11. 05. 2022



У Требињу 10.05. 2022. године



Fire TRADE

d.o.o. Srebrenik

Meše Selimovića 10, 75350 Srebrenik, Bosna i Hercegovina
| fire.trade1@outlook.com | firetrade.bh@gmail.com | www.firetrade-bh.com |
ID broj: 4210209150009 | PDV broj: 210209150009
tel. +387 62 09 36 68 | tel./fax: +387 35 96 21 15 | Žiro račun: UniCredit Bank d.d. 338-630-22054588-81

OTPREMNICA		Podaci o kupcu :
broj :	10-05/22	Republička uprava civilne zaštite Spasovdanska 3 71123 Istočno Sarajevo
Mjesto i datum izdavanja :	10.05.2022 .godine Srebrenik	
Objekat :	„FIRE TRADE“ d.o.o. ul.Meše Selimović br.10 Srebrenik	

r.br.	Naziv dijela	Jedinica mjere	Količina
1.	Vatrogasna naprtnjača V-25 Tip-2	kom	300
2.	Mlaznica za naprtnjaču V-25 Tip-2	kom	30
3.	Vatrogasno crijevo fi 25 (15 m), Reflex sa spojka	kom	150
4.	Vatrogasno crijevo fi 52 (15 m) Reflex sa spojka	kom	180
5.	Prelazna reducir spojka 52/25	kom	50
6.	Prelazna reducir spojka 75/52	kom	50
7.	Mlaznica za šumske požare, Turbo JMW	kom	5
8.	Mlaznica obična sa zasunom fi 52 (C)	kom	10
9.	Mlaznica obična sa zasunom fi 25 (D)	kom	10

Fakturisao:
Djordje Covic
Dj. Covic
Srebrenik

Kontrolisao:
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Račun/robu primio:

10-05-2022

